



# ZESTAW PRZYŁĄCZENIOWY DO POMP CIEPŁA

2X ELASTYCZNE PRZYŁĄCZE METELOWE FPWS

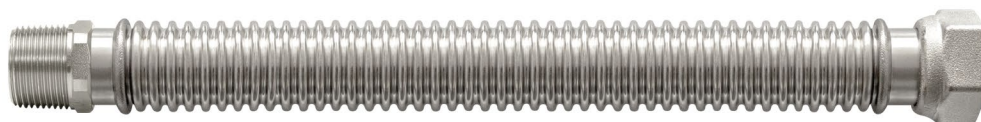

GIĘTKI PRZEWÓD PRZYŁĄCZENIOWY **FPWS** - NAKRĘTKA OBROTOWA, NYPEL

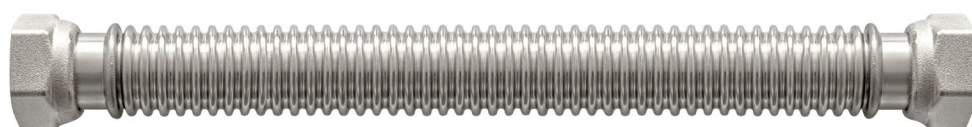

GIĘTKI PRZEWÓD PRZYŁĄCZENIOWY **FPWS** - 2X NAKRĘTKA OBROTOWA



GIĘTKI PRZEWÓD PRZYŁĄCZENIOWY **FPWS** W OTULINIE IZOLACYJNEJ 9MM UV



## ZESTAW ELASTYCZNYCH METALOWYCH PRZYŁĄCZY DO PODŁĄCZANIA POMP CIEPŁA

- WYTRZYMAŁY NA CIŚNIENIE DO 10 BAR
- WYTRZYMAŁY NA TEMPERATURĘ DO +95°C
- NIETOKSYCZNY
- NIERDZEWNY
- ODPORNY NA KONTAKT Z GLIKOLEM
- WYPRODUKOWANY W POLSCE



- ⊕ Max. ciśnienie robocze: 6 bar
- ⊕ Max. temperatura użytkowa: 95°C

**PODSTAWOWE DOKUMENTY:**

- Krajowa Deklaracja Zgodności  
Nr FPWS-1/2022
- Atest Higieniczny PZH

**PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE:**

**1 WĄŻ WEWNĘTRZNY FALISTY:**

Materiał: 1.4404, 1.4571

**2 ZAKOŃCZENIE I – nakrętka obrotowa G 1/2", G 3/4", G1"**

Materiał: 1.4301

Materiał: mosiądz,

Pokrycie: powłoka niklowa

**3 ZAKOŃCZENIE II – nypel R 1/2", R 3/4", R1"**


Materiał: 1.4301

Materiał: mosiądz,

**USZCZELKA PŁASKA:**

**4 Materiał: EPDM lub FIBRA**

**RODZAJE ZAKOŃCZEŃ:**

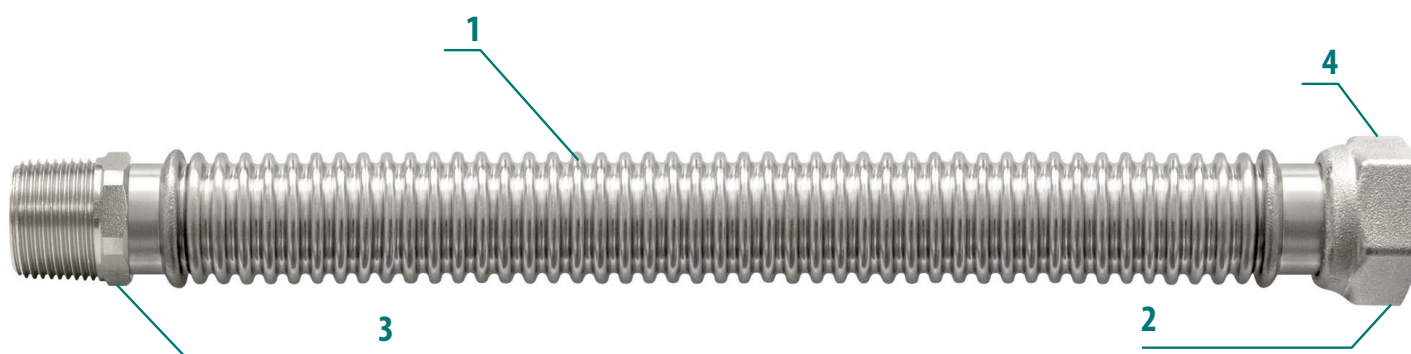

**FAMAS S.A.** 90-546 Łódź, ul. Lipowa 89

tel. +48 664 84 00 | fax. +48 664 84 01  
www.famas.pl | famas@famas.pl



**WĄŻ FPWS**  
**GIĘTKI PRZEWÓD PRZYŁĄCZENIOWY**



**OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA WYROBU:**

Wężę FPWS wykonane są z elastycznej rury falistej (ze stali odpornej na korozję), z przyspawanymi do niej zakończeniami. Wężę dostępne są w wersji w otulinie izolacyjnej 9mm UV lub bez otuliny.

**WĄŻ FPWS - GIĘTKI PRZEWÓD PRZYŁĄCZENIOWY**

TYP	FPWS-08AN	FPWS-08A	FPWS-06AN	FPWS-06A	FPWS-07AN	FPWS-07A
I zakończenie	nakrętka G1/2"	nakrętka G1/2"	nakrętka G3/4"	nakrętka G3/4"	nakrętka G1"	nakrętka G1"
II zakończenie	nypel R1/2"	nakrętka G1/2"	nypel R3/4"	nakrętka G3/4"	nypel R1"	nakrętka G1"

Wężę FPWS są sprzedawane w formie rury falistej, do jednokrotnego formowania.

**DŁUGOŚĆ WĘŻA:**

Wężę dostępne są w długościach od 100 mm do 2000 mm lub innych, uzgodnionych z klientem.

**PRZEZNACZENIE I ZAKRES ZASTOSOWANIA**

Giętkie wężę FPWS przeznaczone są do stosowania w instalacjach sanitarnych do podłączania armatury oraz innych urządzeń instalacyjnych w instalacjach wodociągowych wody zimnej i ciepłej oraz instalacjach ogrzewania wodnego przy zachowaniu dopuszczalnych parametrów pracy. Wężę przeznaczone są do podłączania do sieci odbiorników zamontowanych na stałe. Wężę można kształtować jednorazowo. Wężę do stosowania w instalacjach sanitarnych należy montować do armatury i złązek instalacyjnych przeznaczonych do uszczelniania uszczelką. Wężę mogą być używane bez ograniczeń czasowych pod warunkiem zachowania szczelności. Wężę FPWS spełniają wymagania higieniczne i mogą być stosowane w instalacjach wody przeznaczonej do spożycia.

Montaż węży FPWS powinien być wykonywany zgodnie z najlepszą praktyką i wiedzą zawodową.

**TRWALE ELASTYCZNE BEZPIECZEŃSTWO**